A

a

b

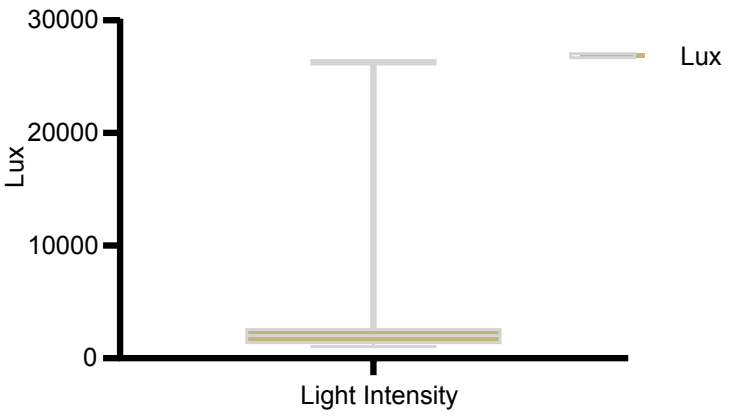
30000
20000
10000
0
Lux
Lux
Light Intensity

c

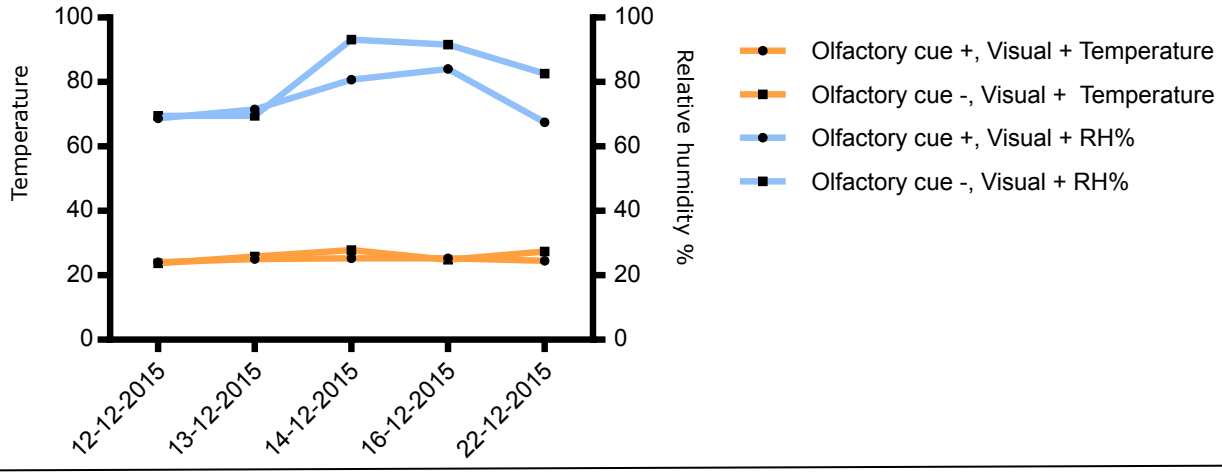
100
80
60
40
20
0
Temperature
Relative humidity %
12-12-2015
13-12-2015
14-12-2015
16-12-2015
22-12-2015
Olfactory cue +, Visual + Temperature
Olfactory cue -, Visual + Temperature
Olfactory cue +, Visual + RH%
Olfactory cue -, Visual + RH%

B

a

b

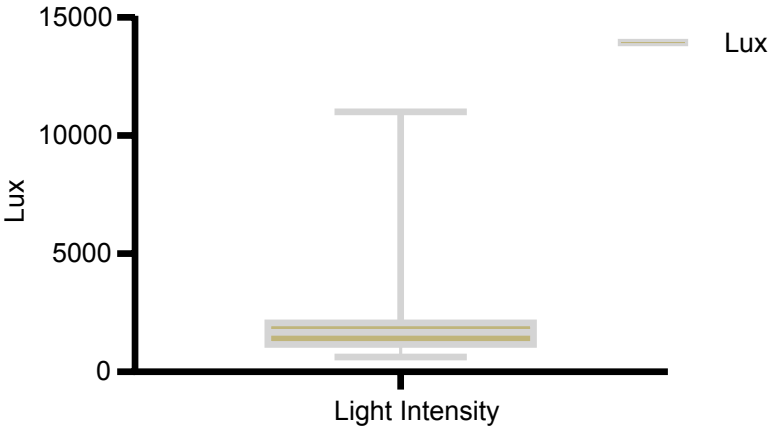
15000
10000
5000
0
Lux
Lux
Light Intensity

c

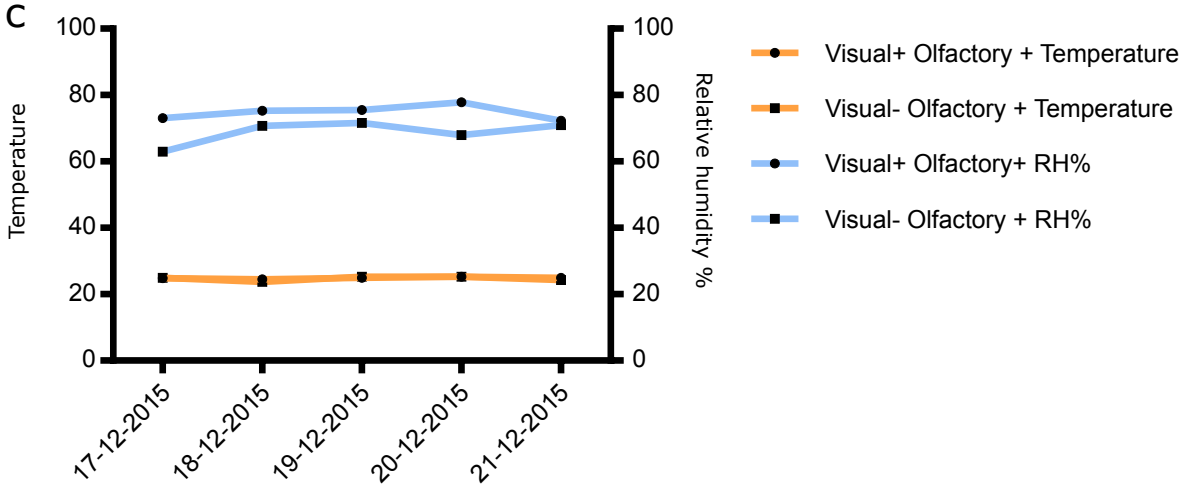
100
80
60
40
20
0
Temperature
Relative humidity %
17-12-2015
18-12-2015
19-12-2015
20-12-2015
21-12-2015
Visual+ Olfactory + Temperature
Visual- Olfactory + Temperature
Visual+ Olfactory+ RH%
Visual- Olfactory + RH%